

DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

Pour vérifier la validité de ce DPE, scannez le QR

N° : 2521E4028434T

N° de dossier : 171225.1857

Etabli le : 28/12/2025

Valable jusqu'au : 27/12/2035



Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>



Adresse : **32 Grande Rue 21700 NUIITS ST GEORGES**

Type de bien : maison individuelle


Année de construction : Avant 1948

Surface de référence : **211,29 m²**

Propriétaire : SCI PUIITS DE NUIITS

Adresse : 32 Grande Rue 21700 NUIITS ST GEORGES


Performance énergétique

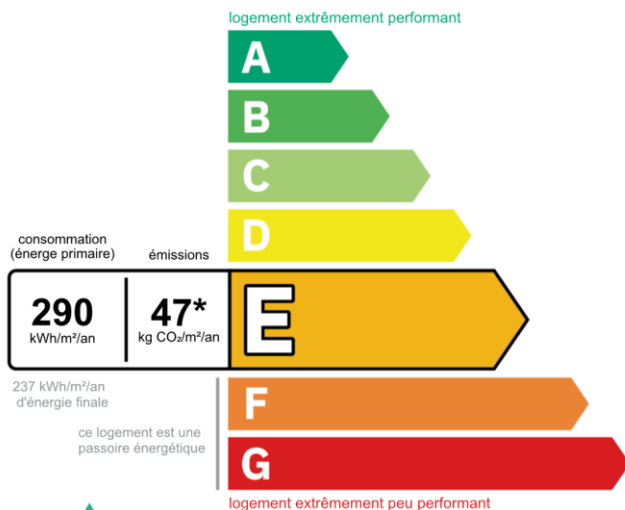

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6

* Dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO₂

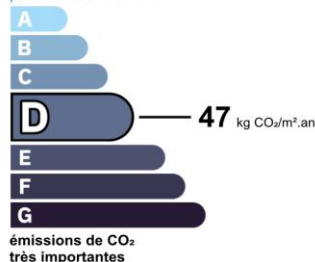

Ce logement émet 48 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 425 km parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires).

Voir p.3 pour les détails par poste.



entre **5030€** et **6870€** par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris) conformément à l'arrêté du 31 mars 2021 en vigueur lors de l'établissement du DPE

Comment réduire ma facture d'énergie ?

voir p.3

Informations diagnostiqueur

ADI Bourgogne

12 allée champ de foux 21270

BINGES

Diagnosticteur : GAUDIN xavier

Tél :

Email : contact@adi-bourgogne.fr


N° de certification : CPDI3995

Organisme de certification : I.Cert

ADI BOURGOGNE
AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Gaudin

Schéma des déperditions de chaleur

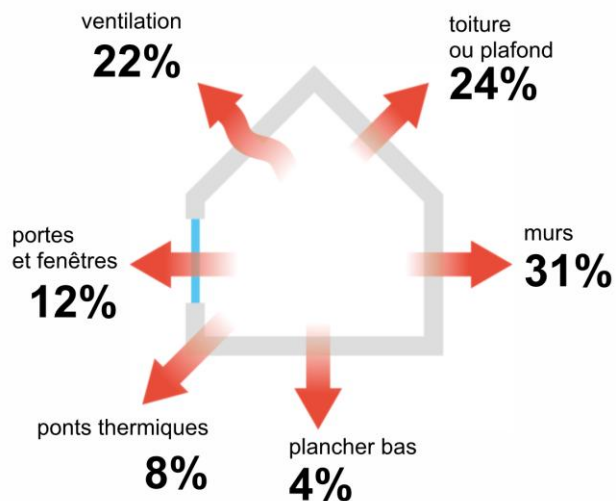

Performance de l'isolation



INSUFFISANTE

MOYENNE

BONNE

TRÈS BONNE

Système de ventilation en place



Ventilation naturelle par conduit

Confort d'été (hors climatisation)*



INSUFFISANT



MOYEN



BON

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



bonne inertie du logement



logement traversant



toiture isolée

Pour améliorer le confort d'été :



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseaux de chaleur vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie

Usage		consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	répartition des dépenses
Chauffage	électricité	17860 (7765 é.f.)	entre 1390€ et 1890€	28%
Chauffage	gaz naturel	36904 (36904 é.f.)	entre 3110€ et 4220€	62%
Eau chaude sanitaire	gaz naturel	4436 (4436 é.f.)	entre 370€ et 510€	7%
Refroidissement	électricité	342 (149 é.f.)	entre 20€ et 40€	1%
Eclairage	électricité	904 (393 é.f.)	entre 70€ et 100€	1%
Auxiliaires	électricité	1017 (442 é.f.)	entre 70€ et 110€	2%
énergie totale pour les usages recensés		61463 kWh (50090 kWh é.f.)	entre 5030€ et 6870€ par an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 157ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

* prix moyen des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnement compris) conformément à l'arrêté du 31 mars 2021 en vigueur lors de l'établissement du DPE

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°

Chauffer à 19° plutôt que 21° c'est -15% sur votre facture **soit -972€ par an**

astuces

- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Climatiser à 28°C plutôt que 26°C, c'est en moyenne -65% sur votre facture **soit -58€ par an**

astuces

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 157ℓ/jour d'eau chaude à 40°

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ.

222ℓ consommés en moins par jour,

c'est -17% sur votre facture **soit -92€ par an**

astuces

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.

Voir p.6 le descriptif complet et détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement

	Description	Isolation
 murs	Mur Est en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant) donnant sur l'extérieur, sans isolation. Mur Sud en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant) donnant sur un bâtiment adjacent autre que d'habitation, sans isolation. Mur Est en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant) donnant sur l'extérieur, avec isolation intérieure. Mur Est en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant) donnant sur l'extérieur, isolation inconnue. Mur Sud en pierre de taille et moellons (constitués d'un seul matériau / inconnu) donnant sur un espace tampon solarisé (véranda, loggia fermée), isolation inconnue. Mur Sud en pierre de taille et moellons (constitués d'un seul matériau / inconnu) donnant sur l'extérieur, isolation inconnue.	insuffisante
 plancher bas	Plancher bas voutains en briques ou moellons sur sous-sol non chauffé sans isolation. Plancher bas dalle béton sur terre-plein isolation inconnue. Plancher bas bois sur solives bois donnant sur un local non chauffé (Garage) avec isolation extérieure.	bonne
 toiture / plafond	Plancher haut combles aménagés sous rampant donnant sur des combles habitables isolation inconnue	insuffisante
 toiture / plafond	Plancher haut dalle béton donnant sur des combles perdus isolation inconnue. Plancher haut Inconnu donnant sur des combles perdus isolation inconnue. Plancher haut bois sur solives bois donnant sur des combles perdus isolation inconnue	insuffisante

Voir p.6 le descriptif complet et détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement

	Description	Isolation
 portes et fenetres	Fenêtre battante, Bois, Double Vitrage, absence de volets.	moyenne
	Fenêtre battante, PVC, Double Vitrage, absence de volets.	
	Porte-Fenêtre battante avec soubassement, PVC, Double Vitrage, absence de volets.	
	Fenêtre battante, Bois, Double Vitrage, Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes.	
	Fenêtre battante, Bois, Simple Vitrage, absence de volets.	
	Porte-Fenêtre battante avec soubassement, Bois, Double Vitrage, absence de volets.	
	Double fenêtre : 1 - Porte-Fenêtre battante avec soubassement, Bois, Double Vitrage. 2 - Fenêtre battante Fenêtre battante, Bois, Double Vitrage, Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes.	
	Porte-Fenêtre battante avec soubassement, Bois, Double Vitrage, Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes.	
	Fenêtre battante, Bois, Survitrage, absence de volets.	
	Porte-Fenêtre coulissante, Bois, Double Vitrage, absence de volets.	
	Fenêtre battante, Bois, Double Vitrage, Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants Alu	
	Porte bois opaque pleine.	
	Porte précédée d'un SAS	

Vue d'ensemble des équipements

	Description
 chauffage	1 : Système de chauffage individuel. Chaudière gaz (Gaz naturel) mixte, à condensation, 2011. Emetteurs : radiateur eau chaude 2 : Système de chauffage individuel. Générateur à effet joule direct (électricité), 2000. Emetteurs : autre émetteur à effet joule 3 : Système de chauffage individuel. Pompe à chaleur air/air (électricité), 2019. Emetteurs : air soufflé
 eau chaude sanitaire	Système ECS (Gaz naturel) - Chaudière gaz individuel, à condensation, mixte 2011, production à accumulation, ballon séparé
 climatisation	Sans objet PAC air/air, 2019, surface climatisée : 123,64 m²
 ventilation	Ventilation naturelle par conduit
 pilotage	Système de chauffage 1 : avec régulation pièce par pièce, central avec minimum de température, radiateurs avec robinet thermostatique. Système de chauffage 3 : par pièce avec minimum de température.

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels

	Type d'entretien
 chaudière	Entretien obligatoire par un professionnel → 1 fois par an
 chauffage	Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage.
 chauffage	Eteindre le chauffage en cas d'absence prolongée.



Recommandations d'amélioration de la performance énergétique



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1 Les travaux essentiels montant estimé: 60640€ à 82080€

Lot	Description	Performance recommandée
 toiture et combles	Isolation de la toiture par l'intérieur - Combles aménagés. L'attribution de certaines aides (primes et crédits d'impôt) est conditionnée à des plafonds de ressources. Les travaux engagés doivent respecter les caractéristiques exigées par les dispositifs d'aide*. L'isolation des faux-combles ; des cloisons de redressement et des combles perdus ne doit jamais être négligée. Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2cm pour la ventilation de la charpente.	$R \geq 6 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour rampants de toitures et plafonds de combles
 toiture et combles	Isolation du plancher haut par le dessus. Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.	$R \geq 7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour les planchers de combles perdus
 plancher bas	Isolation du plancher bas par le dessous sur local non chauffé. Les entrées d'air d'un vide sanitaire ne doivent jamais être obstruées au risque d'engendrer des problèmes d'humidité.	$R \geq 3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 murs	Isolation des murs par l'intérieur. Pour les murs non étanches à la vapeur d'eau, isoler avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau	$R \geq 3,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 portes et fenetres	Installation de fenêtres double-vitrage. Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des fenêtres avec des entrées d'air intégrées pour assurer le renouvellement de l'air.  travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Fenêtre ou porte fenêtre : $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ et $Sw \geq 0,3$ ou $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ et $Sw \geq 0,36$
 portes et fenetres	Installation de fenêtres double-vitrage. Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des fenêtres avec des entrées d'air intégrées pour assurer le renouvellement de l'air.  travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Fenêtre en toiture : $U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ et $Sw \leq 0,36$
 ventilation	VMC hygro B. Installer Ventilation Mécanique Contrôlée hygroréglable B	


Recommandations d'amélioration de la performance énergétique

2 Les travaux à envisager montant estimé: 14000€ à 18000€


Lot	Description	Performance recommandée
 chauffage	Pompe à chaleur air/eau. Installer une pompe à chaleur air/eau	SCOP : 4.6

Recommandations d'amélioration de la performance énergétique (suite)

Évolution de la performance énergétique après travaux

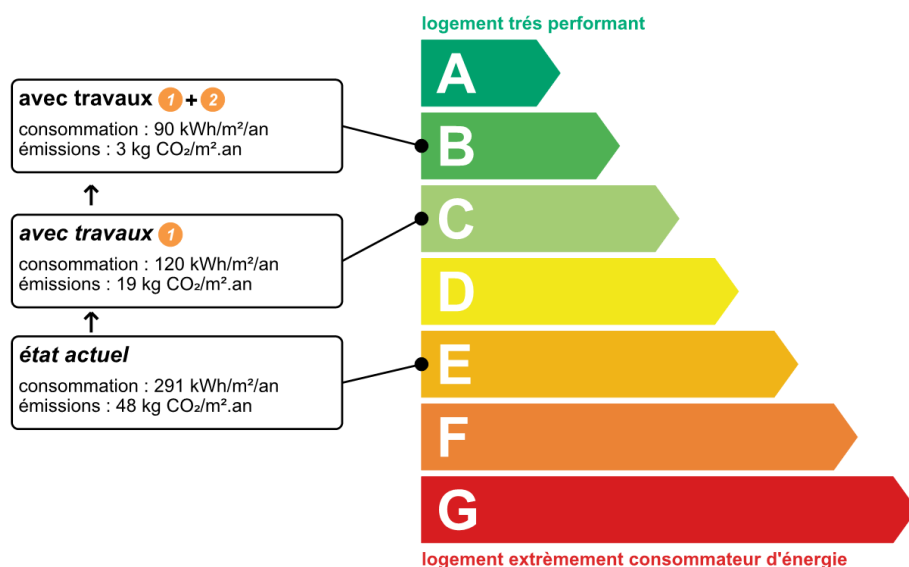

Dont émissions de gaz à effet de serre

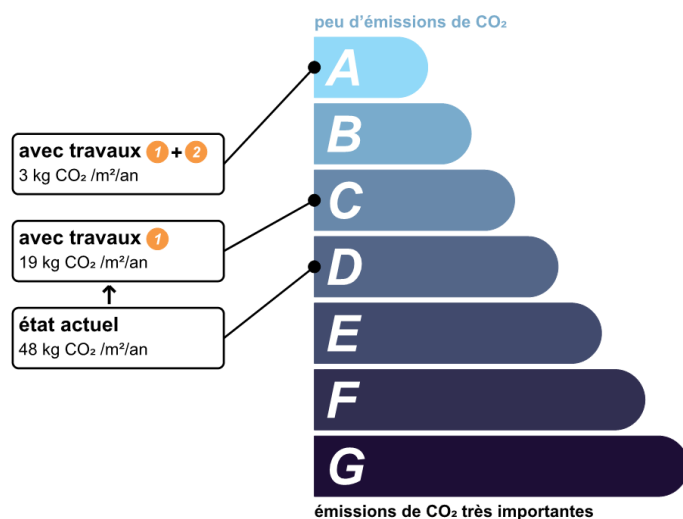

Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

france-renov.gouv.fr/aides



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert, Parc d'Affaires, Bâtiment K - 35760 Saint-Grégoire.

Référence du logiciel validé : Expertec Pro 7.5 (moteur BBS 2024.6.1.0)
Référence du DPE : 2521E4028434T
Méthode de calcul : 3CL-DPE 2021
Date de visite du bien : 28/12/2025
Invariant fiscal du logement : Non communiqué
Référence de la parcelle cadastrale : 000AP0216

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

La **surface de référence** d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

- Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles:
- Le bien est situé dans le centre historique de la ville. Les biens sont imbriqués entre eux. Il est difficile de définir les parois donnant sur un local non chauffé ou pas. Les murs sud ont été considérés tous donnant sur un commerce. Les murs Nord sont considérés donnés sur un local chauffé.
 - L'isolation des plafonds n'est pas visible, elle est considéré comme inconnue. Un sondage destructif permettrait de s'assurer de la présence ou non d'isolant et d'influer sur l'étiquette énergétique du bien.
 - En l'absence de communication de l'année de construction du bien par le propriétaire, celle-ci a été estimée par l'opérateur.
 - En l'absence de mention de la tranche d'âge des équipements présents, l'opérateur n'a pu que l'estimer.
 - Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.
 - Lors d'une recommandation d'isolation par l'intérieur, la perte de surface n'est pas prise en compte dans le moteur de calcul.

généralités	donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
	département		Mesuré ou observé	21
	altitude		API / issue d'internet	239m
	type de bâtiment		Mesuré ou observé	maison individuelle
	année de construction		Estimé	Avant 1948

Fiche technique du logement (suite)

généralités
(suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
surface de référence du logement	 Mesuré ou observé	211,29 m²
nombre de niveaux du logement	 Mesuré ou observé	3
hauteur moyenne sous plafond	 Mesuré ou observé	2,8 m

enveloppe

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
Mur Rch Séjour Est	surface	 Mesuré ou observé 6,9814m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé Extérieur
	matériau mur	 Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé 50cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé non isolé
Mur Rch Séjour Nord sur entrée	surface	 Mesuré ou observé 17,5192m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé Extérieur
	matériau mur	 Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé 50cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé non isolé
Mur Rch Séjour Sud sur commerce	surface	 Mesuré ou observé 20,0633m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé Bâtiment adjacent autre que d'habitation
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé non isolé
	matériau mur	 Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé 50cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé non isolé
Mur Rch Cuisine Ouest	surface	 Mesuré ou observé 6,358m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé Extérieur
	matériau mur	 Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (constitués d'un seul matériau / inconnu)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé 20cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé isolé
	type d'isolation	 Mesuré ou observé avec isolation intérieure
	épaisseur isolant	 Mesuré ou observé 4,5cm
	bâtiment construit en matériaux anciens	 Mesuré ou observé oui
	inertie	 Valeur par défaut légère
Mur Rch Cuisine Nord	surface	 Mesuré ou observé 6,447m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé Extérieur
	matériau mur	 Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (constitués d'un seul matériau / inconnu)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé 20cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé non isolé
Mur Rch Cuisine Sud	surface	 Mesuré ou observé 7,399m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé Bâtiment adjacent autre que d'habitation
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé non isolé

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
Mur Rch Cuisine Sud	matériau mur	Murs en pierre de taille et moellons (constitués d'un seul matériau / inconnu)
	épaisseur mur	20cm
	état d'isolation	non isolé
Mur Rch Chambre 1 Est	surface	4,0881m ²
	type d'adjacence	Extérieur
	matériau mur	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	65cm
	état d'isolation	isolé
	type d'isolation	avec isolation intérieure
	épaisseur isolant	5cm
	bâtiment construit en matériaux anciens	oui
	inertie	Valeur par défaut
		légère
Mur Rch Salle de bain Est	surface	2,1303m ²
	type d'adjacence	Extérieur
	matériau mur	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	65cm
	état d'isolation	inconnue
	doublage	avec lame d'air de moins de 15 mm
Mur Rch Chambre 1 Sud	surface	6,1279m ²
	type d'adjacence	Bâtiment adjacent autre que d'habitation
	état isolation des parois du local non chauffé	non isolé
	matériau mur	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	50cm
	état d'isolation	inconnue
	doublage	avec lame d'air de moins de 15 mm
Mur Rch Chambre 1 Ouest sur Dgt 1	surface	4,5259m ²
	type d'adjacence	Cellier
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	25,6
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	38,01
	état isolation des parois du local non chauffé	non isolé
	matériau mur	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	65cm
	état d'isolation	non isolé
	doublage	avec lame d'air de plus de 15 mm
Mur Rch Chambre 1/Sdb Nord sur chaufferie	surface	9,0209m ²

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Mur Rch Chambre 1/Sdb Nord sur chaufferie	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Cellier
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	22,05
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	12,95
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	matériau mur	 Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé	65cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	isolé
	type d'isolation	 Mesuré ou observé	avec isolation extérieure
	épaisseur isolant	 Mesuré ou observé	10cm
	bâtiment construit en matériaux anciens	 Mesuré ou observé	oui
	inertie	 Valeur par défaut	légère
	doublage	 Mesuré ou observé	avec lame d'air de plus de 15 mm
Mur Rch Sdb Nord sur Sas 2	surface	 Mesuré ou observé	6,1279m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Cellier
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	7,4
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	3,7
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	matériau mur	 Mesuré ou observé	inconnu
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
	doublage	 Mesuré ou observé	avec lame d'air de plus de 15 mm
Mur Rch Chambre 2 Sud/Ouest sur Dgt 1	surface	 Mesuré ou observé	16,6285m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Cellier
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	25,6
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	38,01
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	matériau mur	 Mesuré ou observé	Cloison en plaques de plâtre
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	non isolé
	doublage	 Mesuré ou observé	matériau de doublage connu(plâtre, brique, bois)
Mur Rch Chambre 2 Nord sur Cellier	surface	 Mesuré ou observé	8,748m²

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Mur Rch Chambre 2 Nord sur Cellier	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Cellier
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	19,45
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	10,7
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	matériau mur	 Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
	doublage	 Mesuré ou observé	matériau de doublage connu(plâtre, brique, bois)
Mur 1er Etg Chambre 3 Est	surface	 Mesuré ou observé	6,5528m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
	matériau mur	 Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	non isolé
Mur 1er Etg Pièce Princip Est	surface	 Mesuré ou observé	15,4012m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
	matériau mur	 Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	non isolé
Mur 1er Etg Sdb/Wc Ouest	surface	 Mesuré ou observé	10,8462m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
	matériau mur	 Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé	65cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
Mur 1er Etg Pièce princ Ouest	doublage	 Mesuré ou observé	avec lame d'air de moins de 15 mm
	surface	 Mesuré ou observé	10,6564m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
	matériau mur	 Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé	65cm
Mur 1er Etg Chambre 3/Sdb Sud	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
	doublage	 Mesuré ou observé	avec lame d'air de moins de 15 mm
	surface	 Mesuré ou observé	18,3043m²
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Bâtiment adjacent autre que d'habitation
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	matériau mur	 Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
	doublage	 Mesuré ou observé	avec lame d'air de moins de 15 mm

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
Mur 1er Etg Dgt 3/4	surface	Mesuré ou observé 15,8153m ²
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Extérieur
	matériau mur	Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (constitués d'un seul matériau / inconnu)
	épaisseur mur	Mesuré ou observé 20cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé non isolé
	doublage	Mesuré ou observé avec lame d'air de moins de 15 mm
Mur 1er Etg Salon Est	surface	Mesuré ou observé 14,9225m ²
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Extérieur
	matériau mur	Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Mesuré ou observé 55cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé non isolé
	doublage	Mesuré ou observé avec lame d'air de moins de 15 mm
Mur 1er Etg Salon Sud	surface	Mesuré ou observé 13,0288m ²
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Bâtiment adjacent autre que d'habitation
	état isolation des parois du local non chauffé	Mesuré ou observé non isolé
	matériau mur	Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Mesuré ou observé 55cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé non isolé
Mur 1er Etg Salon Ouest	doublage	Mesuré ou observé avec lame d'air de moins de 15 mm
	surface	Mesuré ou observé 7,7328m ²
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Espace tampon solarisé (véranda, loggia fermée)
	état isolation des parois du local non chauffé	Mesuré ou observé non isolé
	matériau mur	Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Mesuré ou observé 60cm
Mur 1er Etg Dgt 2	état d'isolation	Mesuré ou observé non isolé
	doublage	Mesuré ou observé avec lame d'air de moins de 15 mm
	surface	Mesuré ou observé 2,2764m ²
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Espace tampon solarisé (véranda, loggia fermée)
	état isolation des parois du local non chauffé	Mesuré ou observé non isolé
	matériau mur	Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (constitués d'un seul matériau / inconnu)
Mur 1er Etg Salle d'eau 2	épaisseur mur	Mesuré ou observé 20cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé inconnue
	doublage	Mesuré ou observé matériau de doublage connu(plâtre, brique, bois)
	surface	Mesuré ou observé 2,2764m ²
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Extérieur
	matériau mur	Mesuré ou observé Murs en pierre de taille et moellons (constitués d'un seul matériau / inconnu)

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Mur 1er Etg Salle d'eau 2	épaisseur mur	Mesuré ou observé	20cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé	inconnue
	doublage	Mesuré ou observé	avec lame d'air de plus de 15 mm
Mur 1er Etg Dgt 3 Nord	surface	Mesuré ou observé	12,784m²
	type d'adjacence	Mesuré ou observé	Extérieur
	matériau mur	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé	non isolé
	doublage	Mesuré ou observé	avec lame d'air de moins de 15 mm
	surface	Mesuré ou observé	11,6844m²
Mur 2ème Chambre 4/5 Ouest	type d'adjacence	Mesuré ou observé	Extérieur
	matériau mur	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé	inconnue
	doublage	Mesuré ou observé	matériau de doublage connu(plâtre, brique, bois)
	surface	Mesuré ou observé	8,869m²
Mur 2ème Dgt 5	type d'adjacence	Mesuré ou observé	Extérieur
	matériau mur	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé	non isolé
	surface	Mesuré ou observé	5,976m²
Mur 2ème Sdo 3	type d'adjacence	Mesuré ou observé	Extérieur
	matériau mur	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé	inconnue
	doublage	Mesuré ou observé	avec lame d'air de moins de 15 mm
	surface	Mesuré ou observé	1,139m²
Mur 2ème Dgt 5 sur dgt 6	type d'adjacence	Mesuré ou observé	Comble fortement ventilé
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	Mesuré ou observé	8,61
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	Mesuré ou observé	15,84
	état isolation des parois du local non chauffé	Mesuré ou observé	non isolé
	matériau mur	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	Mesuré ou observé	non isolé
Mur 2ème Chambre 4 Sud	surface	Mesuré ou observé	14,73m²
	type d'adjacence	Mesuré ou observé	Bâtiment adjacent autre que d'habitation
	état isolation des parois du local non chauffé	Mesuré ou observé	non isolé

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Mur 2ème Chambre 4 Sud	matériau mur	 Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	 Mesuré ou observé	50cm
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
	doublage	 Mesuré ou observé	matériau de doublage connu(plâtre, brique, bois)
Rampant cuisine Rch	surface	 Mesuré ou observé	11,172
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
	type de ph	 Mesuré ou observé	Combles habitables, combles aménagés sous rampant
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
Plafond Ch 2 sur véranda	surface	 Mesuré ou observé	4,518
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	type de ph	 Mesuré ou observé	Combles perdus, dalle béton
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
Plafond Sdo/Dgt 2 sur Inc	surface	 Mesuré ou observé	10,55
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Locaux non chauffés non accessibles
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	type de ph	 Mesuré ou observé	Combles perdus, type inconnu
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
Plafond Dgt 3 sur Dgt 6	surface	 Mesuré ou observé	6,17
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Comble fortement ventilé
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	8,61
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	15,84
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	type de ph	 Mesuré ou observé	Combles perdus, bois sur solives bois
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
	surface	 Mesuré ou observé	45,89
Plafond Pièce principale sur Grenier 1	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Comble fortement ventilé
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	45,89
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	99,64
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	type de ph	 Mesuré ou observé	Combles perdus, bois sur solives bois
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
	surface	 Mesuré ou observé	45,89

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Plafond Ch 3 sur Grenier 2	surface	 Mesuré ou observé	23,45
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Comble fortement ventilé
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	23,45
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	10,14
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	type de ph	 Mesuré ou observé	Combles perdus, bois sur solives bois
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
Rampant chambres 4/5/Dgt 5	surface	 Mesuré ou observé	37,918
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
	type de ph	 Mesuré ou observé	Combles habitables, combles aménagés sous rampant
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
Plancher cuisine/séjour sur cave	surface	 Mesuré ou observé	23,59
	type de pb	 Mesuré ou observé	voutains en briques ou moellons
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	sous-sol non chauffé
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	non isolé
	périmètre plancher déperditif sur terre - plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé... P	 Mesuré ou observé	32,68
	surface plancher sur terre-plein... S	 Mesuré ou observé	58,8
	inertie	 Valeur par défaut	lourde
Plancher Ch 1-2/Sdo sur terre plein	surface	 Mesuré ou observé	27,37
	type de pb	 Mesuré ou observé	dalle béton
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	terre-plein
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	inconnue
	périmètre plancher déperditif sur terre - plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé... P	 Mesuré ou observé	27,8
	surface plancher sur terre-plein... S	 Mesuré ou observé	71,04
	inertie	 Valeur par défaut	lourde
Plancher Pièce principale sur garage	surface	 Mesuré ou observé	34,7
	type de pb	 Mesuré ou observé	bois sur solives bois
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Garage

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Plancher Pièce principale sur garage	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	34,7
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	60,86
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	isolé
	type d'isolation	 Valeur par défaut	avec isolation extérieure
	épaisseur isolant	 Mesuré ou observé	10cm
	inertie	 Valeur par défaut	légère
Plancher Pièce principale et Dgt sur entrée	surface	 Mesuré ou observé	18,64
	type de pb	 Mesuré ou observé	bois sur solives bois
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	extérieur
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	isolé
	type d'isolation	 Valeur par défaut	avec isolation extérieure
	épaisseur isolant	 Mesuré ou observé	10cm
	inertie	 Valeur par défaut	légère
Plancher Salon sur chaufferie	surface	 Mesuré ou observé	12,95
	type de pb	 Mesuré ou observé	bois sur solives bois
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Cellier
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	22,05
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	12,95
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	état d'isolation	 Mesuré ou observé	isolé
	type d'isolation	 Valeur par défaut	avec isolation extérieure
	épaisseur isolant	 Mesuré ou observé	10cm
	inertie	Valeur par défaut	légère
	surface	Mesuré ou observé	10,55
Plancher Dgt 2 / Sdo sur cellier	type de pb	Mesuré ou observé	bois sur solives bois
	type d'adjacence	Mesuré ou observé	Cellier
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	Mesuré ou observé	19,45
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	Mesuré ou observé	10,7
	état isolation des parois du local non chauffé	Mesuré ou observé	non isolé

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Plancher Dgt 2 / Sdo sur cellier	état d'isolation	 Mesuré ou observé	isolé
	type d'isolation	 Valeur par défaut	avec isolation intérieure
	épaisseur isolant	 Mesuré ou observé	4cm
	inertie	 Valeur par défaut	légère
Fixe cuisine	surface de baie	 Mesuré ou observé	0,952
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	12
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Nord : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 90°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
Fenêtre cuisine Ouest	surface de baie	 Mesuré ou observé	2,9388
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	16
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	PVC
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	 Mesuré ou observé	présence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Ouest : 2 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Fenêtre cuisine Ouest	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 60°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
Porte-fenêtre cuisine Ouest	surface de baie	 Mesuré ou observé	2,2932
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	16
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	PVC
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Porte-Fenêtre battante avec soubassement
	joints	 Mesuré ou observé	présence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Ouest : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 60°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
Fixe cuisine Ouest	surface de baie	 Mesuré ou observé	2,34
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	16
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	PVC
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Ouest : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 60°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Fenêtre séjour Est	surface de baie	 Mesuré ou observé	4,4744
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	6
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	 Mesuré ou observé	présence
	type volets	 Mesuré ou observé	Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Est : 2 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 60°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
Fenêtre ch 1 sur Dgt 1	surface de baie	 Mesuré ou observé	1,9176
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Simple Vitrage
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Ouest : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 90°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Cellier
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	25,6

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Fenêtre ch 1 sur Dgt 1	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	38,01
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
Porte-fenêtre ch 1 sur patio	surface de baie	 Mesuré ou observé	2,0398
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	8
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Porte-Fenêtre battante avec soubassement
	joints	 Mesuré ou observé	présence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Est : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 60°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
Fixe ch 2 sur Dgt 1	surface de baie	 Mesuré ou observé	0,749
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Simple Vitrage
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Sud : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 60°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Cellier

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Fixe ch 2 sur Dgt 1	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	25,6
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	38,01
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
Porte-fenêtre ch 3	surface de baie	 Mesuré ou observé	2,814
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	6
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	oui
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Porte-Fenêtre battante avec soubassement
	joints	 Mesuré ou observé	présence
	type volets	 Mesuré ou observé	Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Est : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 30°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
Porte-fenêtre Pièce principale	surface de baie	 Mesuré ou observé	2,814
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	6
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Porte-Fenêtre battante avec soubassement
	joints	 Mesuré ou observé	présence

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
Porte-fenêtre Pièce principale	type volets	Mesuré ou observé Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes
	protection solaire extérieure	Mesuré ou observé absence
	orientation des baies	Mesuré ou observé Est : 1 baies
	type de masques proches	Mesuré ou observé aucun
	type de masque lointain	Mesuré ou observé homogène
	hauteur α	Mesuré ou observé Inférieure à 30°
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Extérieur
Fenêtre Sdb	surface de baie	Mesuré ou observé 1,467
	type de vitrage	Mesuré ou observé Survitrage
	double fenêtre	Mesuré ou observé non
	inclinaison vitrage	Mesuré ou observé Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	Mesuré ou observé Bois
	positionnement de la menuiserie	Mesuré ou observé tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	Mesuré ou observé Fenêtre battante
	joints	Mesuré ou observé absence
	type volets	Mesuré ou observé Aucune
	protection solaire extérieure	Mesuré ou observé absence
	orientation des baies	Mesuré ou observé Ouest : 1 baies
	type de masques proches	Mesuré ou observé aucun
	type de masque lointain	Mesuré ou observé homogène
	hauteur α	Mesuré ou observé Inférieure à 30°
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Extérieur
	surface de baie	Mesuré ou observé 1,52
	type de vitrage	Mesuré ou observé Survitrage
	double fenêtre	Mesuré ou observé non
	inclinaison vitrage	Mesuré ou observé Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	Mesuré ou observé Bois
	positionnement de la menuiserie	Mesuré ou observé tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	Mesuré ou observé Fenêtre battante
	joints	Mesuré ou observé absence
	type volets	Mesuré ou observé Aucune
	protection solaire extérieure	Mesuré ou observé absence
	orientation des baies	Mesuré ou observé Ouest : 1 baies
	type de masques proches	Mesuré ou observé aucun
	type de masque lointain	Mesuré ou observé homogène
	hauteur α	Mesuré ou observé Inférieure à 60°
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Extérieur
Fenêtre pièce principale		

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Fenêtre dgt 4	surface de baie	 Mesuré ou observé	0,9272
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	16
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Sud : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	hétérogène
	hauteur moyenne α , β	 Mesuré ou observé	gauche : Inférieure à 90°, centre gauche : Inférieure à 60°, centre droit : Inférieure à 30°, droit : Inférieure à 30°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
Fenêtre dgt 3	surface de baie	 Mesuré ou observé	0,9272
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Survitrage
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Sud : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	hétérogène
Porte-fenêtre Dgt 3	hauteur moyenne α , β	 Mesuré ou observé	gauche : Inférieure à 90°, centre gauche : Inférieure à 60°, centre droit : Inférieure à 30°, droit : Inférieure à 30°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
	surface de baie	 Mesuré ou observé	2,0503
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	8

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Porte-fenêtre Dgt 3	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Porte-Fenêtre battante avec soubassement
	joints	 Mesuré ou observé	présence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Sud : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 30°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
Porte-fenêtre salon	surface de baie	 Mesuré ou observé	2,0503
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	8
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Porte-Fenêtre battante avec soubassement
	joints	 Mesuré ou observé	présence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Est : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
Porte fenêtre coul salon	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	hétérogène
	hauteur moyenne α, β	 Mesuré ou observé	gauche : Inférieure à 90°, centre gauche : Inférieure à 30°, centre droit : Inférieure à 30°, droit : Inférieure à 30°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
	surface de baie	 Mesuré ou observé	6,248
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	 Mesuré ou observé	6
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Porte fenêtre coul salon	gaz de remplissage	 Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Porte-Fenêtre coulissante
	joints	 Mesuré ou observé	présence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Ouest : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 30°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Espace tampon solarisé (véranda, loggia fermée)
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	0
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	0
Fenêtre dgt 2	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
	surface de baie	 Mesuré ou observé	1,209
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Survitrage
	double fenêtre	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	 Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type volets	 Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	 Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Sud : 1 baies
	type de masques proches	 Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	 Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	 Mesuré ou observé	Inférieure à 30°
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Espace tampon solarisé (véranda, loggia fermée)

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Fenêtre dgt 2	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	Mesuré ou observé	0
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	Mesuré ou observé	0
	état isolation des parois du local non chauffé	Mesuré ou observé	non isolé
Fenêtre salle de bain	surface de baie	Mesuré ou observé	1,209
	type de vitrage	Mesuré ou observé	Survitrage
	double fenêtre	Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	Mesuré ou observé	nu intérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	Mesuré ou observé	absence
	type volets	Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	Mesuré ou observé	Sud : 1 baies
	type de masques proches	Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	Mesuré ou observé	homogène
	hauteur α	Mesuré ou observé	Inférieure à 30°
	type d'adjacence	Mesuré ou observé	Extérieur
Fenêtre chambres 4/5	surface de baie	Mesuré ou observé	1,209
	type de vitrage	Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	Mesuré ou observé	8
	présence couche peu émissive	Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	Mesuré ou observé	absence
	type volets	Mesuré ou observé	Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants Alu
	protection solaire extérieure	Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	Mesuré ou observé	Ouest : 1 baies
	type de masques proches	Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	Mesuré ou observé	homogène

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
Fenêtre chambres 4/5	hauteur α	Mesuré ou observé Inférieure à 30°
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Extérieur
Fenêtre dgt 5	surface de baie	Mesuré ou observé 0,299
	type de vitrage	Mesuré ou observé Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	Mesuré ou observé 8
	présence couche peu émissive	Mesuré ou observé non
	gaz de remplissage	Mesuré ou observé air sec
	double fenêtre	Mesuré ou observé non
	inclinaison vitrage	Mesuré ou observé Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	Mesuré ou observé Bois
	positionnement de la menuiserie	Mesuré ou observé tunnel
	type ouverture(fenêtre battante...)	Mesuré ou observé Fenêtre battante
	joints	Mesuré ou observé absence
	type volets	Mesuré ou observé Aucune
	protection solaire extérieure	Mesuré ou observé absence
	orientation des baies	Mesuré ou observé Est : 1 baies
	type de masques proches	Mesuré ou observé aucun
	type de masque lointain	Mesuré ou observé homogène
	hauteur α	Mesuré ou observé Inférieure à 30°
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Extérieur
Velux	surface de baie	Mesuré ou observé 2,392
	type de vitrage	Mesuré ou observé Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	Mesuré ou observé 12
	présence couche peu émissive	Mesuré ou observé non
	gaz de remplissage	Mesuré ou observé air sec
	double fenêtre	Mesuré ou observé non
	inclinaison vitrage	Mesuré ou observé Inf. 75°
	type menuiserie(PVC...)	Mesuré ou observé Bois
	positionnement de la menuiserie	Mesuré ou observé nu extérieur
	type ouverture(fenêtre battante...)	Mesuré ou observé Fenêtre battante
	joints	Mesuré ou observé présence
	type volets	Mesuré ou observé Aucune
	protection solaire extérieure	Mesuré ou observé absence
	orientation des baies	Mesuré ou observé Est : 2 baies
	type de masques proches	Mesuré ou observé aucun
	type de masque lointain	Mesuré ou observé aucun
	type d'adjacence	Mesuré ou observé Extérieur
Véranda : Chassis alu coulissant	surface de baie	Mesuré ou observé 11,051

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Véranda : Chassis alu coulissant	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Double Vitrage
	présence couche peu émissive	 Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Métal rupture de pont thermique
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Ouest : 1 baies
Véranda : Plafond	surface de baie	 Mesuré ou observé	9,509
	type de vitrage	 Mesuré ou observé	Paroi en polycarbonate
	inclinaison vitrage	 Mesuré ou observé	Inf. 25°
	type menuiserie(PVC...)	 Mesuré ou observé	Métal rupture de pont thermique
	orientation des baies	 Mesuré ou observé	Ouest : 1 baies
Porte sur Dgt 1	surface de porte	 Mesuré ou observé	1,7952m²
	type de porte	 Mesuré ou observé	Bois opaque pleine
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Cellier
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	25,6
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	38,01
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
Porte séjour sur entrée	surface de porte	 Mesuré ou observé	2,5441m²
	type de porte	 Mesuré ou observé	Porte précédée d'un SAS
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Extérieur
Porte accès grenier	surface de porte	 Mesuré ou observé	1,261m²
	type de porte	 Mesuré ou observé	Bois opaque pleine
	joints	 Mesuré ou observé	absence
	type d'adjacence	 Mesuré ou observé	Comble fortement ventilé
	surface des parois séparant le logement du local non chauffé Aiu	 Mesuré ou observé	8,61
	surface séparant le local non chauffé de l'extérieur Aue	 Mesuré ou observé	15,84
	état isolation des parois du local non chauffé	 Mesuré ou observé	non isolé
pont thermique 1	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher cuisine/séjour sur cave / Mur Rch Séjour Est
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	3,66m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation
pont thermique 2	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher cuisine/séjour sur cave / Mur Rch Séjour Nord sur entrée
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	6,41m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
pont thermique 3	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher cuisine/séjour sur cave / Mur Rch Séjour Sud sur commerce
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	6,41m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation
pont thermique 4	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher cuisine/séjour sur cave / Mur Rch Cuisine Ouest
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	3,85m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / avec isolation intérieure
pont thermique 5	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher cuisine/séjour sur cave / Mur Rch Cuisine Nord
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	2,45m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation
pont thermique 6	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher cuisine/séjour sur cave / Mur Rch Cuisine Sud
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	2,45m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation
pont thermique 7	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher Ch 1-2/Sdo sur terre plein / Mur Rch Chambre 1 Est
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	2,33m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / avec isolation intérieure
pont thermique 8	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher Ch 1-2/Sdo sur terre plein / Mur Rch Salle de bain Est
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	0,81m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation
pont thermique 9	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher Ch 1-2/Sdo sur terre plein / Mur Rch Chambre 1 Sud
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	2,33m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation
pont thermique 10	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher Ch 1-2/Sdo sur terre plein / Mur Rch Chambre 1 Ouest sur Dgt 1
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	2,45m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation
pont thermique 11	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher Ch 1-2/Sdo sur terre plein / Mur Rch Chambre 1/Sdb Nord sur chaufferie
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	3,43m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / avec isolation extérieure
pont thermique 12	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher Ch 1-2/Sdo sur terre plein / Mur Rch Sdb Nord sur Sas 2
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	2,33m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation
pont thermique 13	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plancher Ch 1-2/Sdo sur terre plein / Mur Rch Chambre 2 Nord sur Cellier
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	3,6m
	type isolation	 Valeur par défaut	sans isolation / sans isolation
pont thermique 14	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plafond Ch 2 sur véranda / Mur Rch Chambre 2 Nord sur Cellier
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,8m
	type isolation	 Valeur par défaut	isolation inconnue / sans isolation
pont thermique 15	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plafond Sdo/Dgt 2 sur Inc / Mur Rch Chambre 2 Nord sur Cellier
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,8m
	type isolation	 Valeur par défaut	isolation inconnue / sans isolation

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
pont thermique 16	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plafond Dgt 3 sur Dgt 6 / Mur Rch Chambre 2 Nord sur Cellier
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,8m
	type isolation	 Valeur par défaut	isolation inconnue / sans isolation
pont thermique 17	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plafond Pièce principale sur Grenier 1 / Mur Rch Chambre 2 Nord sur Cellier
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,8m
	type isolation	 Valeur par défaut	isolation inconnue / sans isolation
pont thermique 18	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Plafond Ch 3 sur Grenier 2 / Mur Rch Chambre 2 Nord sur Cellier
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,8m
	type isolation	 Valeur par défaut	isolation inconnue / sans isolation
pont thermique 19	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Séjour Est
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	3,13m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 20	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Séjour Nord sur entrée
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,565m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 21	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Séjour Sud sur commerce
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,565m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 22	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Cuisine Ouest
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,5m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	avec isolation intérieure
pont thermique 23	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Cuisine Nord
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,5m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 24	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Cuisine Sud
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,5m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 25	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Chambre 1 Est
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,315m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	avec isolation intérieure
pont thermique 26	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Chambre 1 Sud
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	2,63m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 27	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Chambre 1 Ouest sur Dgt 1
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,315m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 28	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Chambre 1/Sdb Nord sur chaufferie
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,315m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	avec isolation extérieure
pont thermique 29	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur Rch Chambre 2 Nord sur Cellier
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	2,43m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
pont thermique 30	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Chambre 3 Est
	type isolation	3,31m
pont thermique 31	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Pièce Princip Est
	type isolation	2,78m
pont thermique 32	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Sdb/Wc Ouest
	type isolation	3,31m
pont thermique 33	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Pièce princ Ouest
	type isolation	1,39m (50%)
pont thermique 34	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Chambre 3/Sdb Sud
	type isolation	3,31m
pont thermique 35	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Dgt 3/4
	type isolation	2,72m
pont thermique 36	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Salon Est
	type isolation	2,72m
pont thermique 37	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Salon Sud
	type isolation	2,72m
pont thermique 38	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Salon Ouest
	type isolation	1,36m (50%)
pont thermique 39	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Dgt 2
	type isolation	1,11m (50%)
pont thermique 40	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Salle d'eau 2
	type isolation	1,11m (50%)
pont thermique 41	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 1er Etg Dgt 3 Nord
	type isolation	2,72m
pont thermique 42	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 2ème Chambre 4/5 Ouest
	type isolation	1,74m
pont thermique 43	type de pont thermique	Mesuré ou observé
	longueur du pont thermique	refend / Mur 2ème Dgt 5
	type isolation	1,2m (50%)

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
pont thermique 44	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur 2ème Sdo 3
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,2m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 45	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	refend / Mur 2ème Chambre 4 Sud
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	1,2m (50%)
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 46	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Porte séjour sur entrée / Mur Rch Séjour Nord sur entrée
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	5,97m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 47	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Porte accès grenier / Mur 2ème Dgt 5 sur dgt 6
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	4,53m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 48	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fixe cuisine / Mur Rch Cuisine Nord
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	3,94m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 49	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fenêtre cuisine Ouest / Mur Rch Cuisine Ouest
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	10,04m
	type isolation	 Mesuré ou observé	avec isolation intérieure
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 50	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Porte-fenêtre cuisine Ouest / Mur Rch Cuisine Ouest
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	5,95m
	type isolation	 Mesuré ou observé	avec isolation intérieure
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 51	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fixe cuisine Ouest / Mur Rch Cuisine Ouest
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	8,36m
	type isolation	 Mesuré ou observé	avec isolation intérieure
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
pont thermique 52	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fenêtre séjour Est / Mur Rch Séjour Est
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	12,28m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
pont thermique 53	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fenêtre ch 1 sur Dgt 1 / Mur Rch Chambre 1 Ouest sur Dgt 1
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	5,8m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
pont thermique 54	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Porte-fenêtre ch 1 sur patio / Mur Rch Chambre 1 Est
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	5,28m
	type isolation	 Mesuré ou observé	avec isolation intérieure
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
pont thermique 55	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fixe ch 2 sur Dgt 1 / Mur Rch Chambre 2 Sud/Ouest sur Dgt 1
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	3,54m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 56	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Porte-fenêtre ch 3 / Mur 1er Etg Chambre 3 Est
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	6,41m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 57	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Porte-fenêtre Pièce principale / Mur 1er Etg Chambre 3 Est
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	6,41m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
pont thermique 58	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fenêtre Sdb / Mur 1er Etg Sdb/Wc Ouest
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	5,06m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
pont thermique 59	type de pont thermique	Mesuré ou observé	Fenêtre pièce principale / Mur 1er Etg Pièce princ Ouest
	longueur du pont thermique	Mesuré ou observé	5,1m
	type isolation	Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	Mesuré ou observé	tunnel
pont thermique 60	type de pont thermique	Mesuré ou observé	Fenêtre dgt 4 / Mur 1er Etg Dgt 3/4
	longueur du pont thermique	Mesuré ou observé	3,96m
	type isolation	Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	Mesuré ou observé	tunnel
pont thermique 61	type de pont thermique	Mesuré ou observé	Fenêtre dgt 3 / Mur 1er Etg Dgt 3/4
	longueur du pont thermique	Mesuré ou observé	3,96m
	type isolation	Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 62	type de pont thermique	Mesuré ou observé	Porte-fenêtre Dgt 3 / Mur 1er Etg Dgt 3/4
	longueur du pont thermique	Mesuré ou observé	5,07m
	type isolation	Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 63	type de pont thermique	Mesuré ou observé	Porte-fenêtre salon / Mur 1er Etg Salon Est
	longueur du pont thermique	Mesuré ou observé	5,07m
	type isolation	Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 64	type de pont thermique	Mesuré ou observé	Porte fenêtre coul salon / Mur 1er Etg Salon Ouest
	longueur du pont thermique	Mesuré ou observé	7,24m
	type isolation	Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	Mesuré ou observé	tunnel
pont thermique 65	type de pont thermique	Mesuré ou observé	Fenêtre dgt 2 / Mur 1er Etg Dgt 2
	longueur du pont thermique	Mesuré ou observé	4,46m
	type isolation	Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	Mesuré ou observé	nu intérieur

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
pont thermique 66	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fenêtre salle de bain / Mur 1er Etg Salle d'eau 2
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	4,46m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	nu intérieur
pont thermique 67	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fenêtre chambres 4/5 / Mur 2ème Chambre 4/5 Ouest
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	4,46m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel
pont thermique 68	type de pont thermique	 Mesuré ou observé	Fenêtre dgt 5 / Mur 2ème Dgt 5
	longueur du pont thermique	 Mesuré ou observé	2,22m
	type isolation	 Mesuré ou observé	sans isolation
	largeur du dormant menuiserie	 Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	 Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	 Mesuré ou observé	tunnel

équipements

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
système de ventilation	type de ventilation	 Mesuré ou observé	Ventilation naturelle par conduit
	nombre de façades exposées	 Mesuré ou observé	plusieurs
Installation de chauffage sans solaire (Gaz naturel)	type d'installation de chauffage	 Mesuré ou observé	Installation de chauffage sans solaire
	surface chauffée	 Mesuré ou observé	134,15m²
	type de générateur	 Mesuré ou observé	Chaudière gaz à condensation
	ancienneté	 Mesuré ou observé	2011
	énergie utilisée	 Mesuré ou observé	Gaz naturel
	présence d'une ventouse	 Mesuré ou observé	oui
	Pn générateur	 Mesuré ou observé	35kW
	QPO	 Valeur par défaut	
	Rpint	 Valeur par défaut	
	Rpn	 Valeur par défaut	
	présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	 Mesuré ou observé	non
	type d'émetteur	 Mesuré ou observé	radiateur eau chaude
	année d'installation de l'émetteur	 Valeur par défaut	2000
	surface chauffée par l'émetteur	 Mesuré ou observé	32,78m²
	type de chauffage (divisé, central)	 Mesuré ou observé	central

Fiche technique du logement (suite)

équipements (suite)

donnée d'entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Installation de chauffage sans solaire (Gaz naturel)	type de régulation	 Mesuré ou observé	radiateur eau chaude avec robinet thermostatique avec régulation pièce par pièce, Central avec minimum de température
	présence comptage	 Mesuré ou observé	non
	type de distribution	 Mesuré ou observé	réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température
	isolation du réseau de distribution	 Mesuré ou observé	oui
	type d'émetteur	 Mesuré ou observé	radiateur eau chaude
	année d'installation de l'émetteur	 Valeur par défaut	1970
	surface chauffée par l'émetteur	 Mesuré ou observé	101,37m ²
	type de chauffage (divisé, central)	 Mesuré ou observé	central
	type de régulation	 Mesuré ou observé	radiateur eau chaude avec robinet thermostatique avec régulation pièce par pièce, Central avec minimum de température
	présence comptage	 Mesuré ou observé	non
	type de distribution	 Mesuré ou observé	réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température
	isolation du réseau de distribution	 Mesuré ou observé	oui
Installation de chauffage sans solaire (électricité)	type d'installation de chauffage	 Mesuré ou observé	Installation de chauffage sans solaire
	surface chauffée	 Mesuré ou observé	15,32m ²
	type de générateur	 Mesuré ou observé	Générateur à effet joule direct
	ancienneté	 Valeur par défaut	2000
	énergie utilisée	 Mesuré ou observé	électricité
	type d'émetteur	 Mesuré ou observé	autre émetteur à effet joule
	année d'installation de l'émetteur	 Valeur par défaut	2000
	surface chauffée par l'émetteur	 Mesuré ou observé	15,32m ²
	type de chauffage (divisé, central)	 Mesuré ou observé	divisé
	type de régulation	 Mesuré ou observé	autre émetteur à effet joule, Absent
	présence comptage	 Mesuré ou observé	non
	type de distribution	 Mesuré ou observé	pas de réseau de distribution
Installation de chauffage sans solaire (électricité)	type d'installation de chauffage	 Mesuré ou observé	Installation de chauffage sans solaire
	surface chauffée	 Mesuré ou observé	61,82m ²
	type de générateur	 Mesuré ou observé	Pompe à chaleur air/air
	ancienneté	 Valeur par défaut	2019
	énergie utilisée	 Mesuré ou observé	électricité
	SCOP / COP	 Mesuré ou observé	3

Fiche technique du logement (suite)

équipements (suite)

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Installation de chauffage sans solaire (électricité)	type d'émetteur	 Mesuré ou observé	air soufflé
	année d'installation de l'émetteur	 Valeur par défaut	2019
	surface chauffée par l'émetteur	 Mesuré ou observé	61,82m²
	type de chauffage (divisé, central)	 Mesuré ou observé	divisé
	type de régulation	 Mesuré ou observé	air soufflé, Par pièce avec minimum de température
	présence comptage	 Mesuré ou observé	non
	type de distribution	 Mesuré ou observé	pas de réseau de distribution
système de refroidissement	surface de référence refroidie	 Mesuré ou observé	123,64m²
	année installation équipement	 Mesuré ou observé	2019
	type d'installation	 Mesuré ou observé	installation classique
Système ECS (Gaz naturel)	type de générateur	 Mesuré ou observé	Chaudière gaz
	ancienneté	 Mesuré ou observé	2011
	énergie utilisée	 Mesuré ou observé	Gaz naturel
	type production ECS	 Mesuré ou observé	accumulation
	présence d'une ventouse	 Mesuré ou observé	oui
	QPO	 Valeur par défaut	
	Rpn	 Valeur par défaut	
	présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	 Mesuré ou observé	non
	Pn générateur	 Mesuré ou observé	35kW
	Traçage / bouclage ECS	 Mesuré ou observé	non
	pièces alimentées contiguës	 Mesuré ou observé	oui
	production hors volume habitable	 Mesuré ou observé	oui
	volume de stockage	 Mesuré ou observé	160l
	type de ballon	 Mesuré ou observé	